
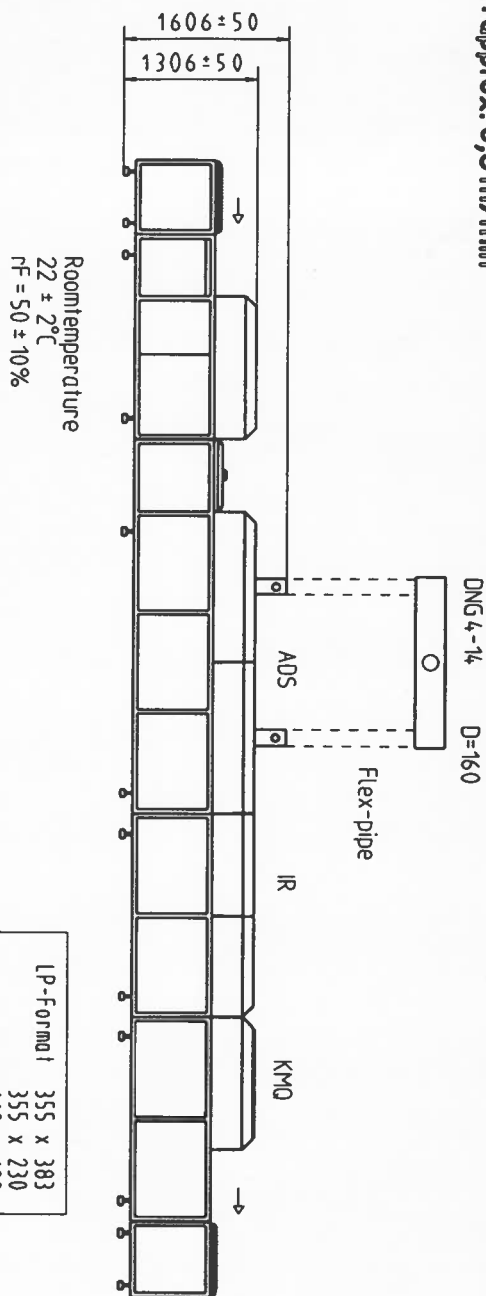


Linespeed: approx. 0,0 m/min

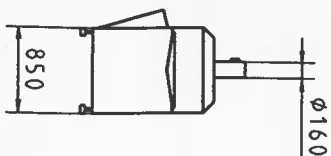


Abluftmenge: $\geq 500^3/h$ (gesamt)
Gegendruck: ≤ 300 Pa
bei höherem Gegendruck ist
ein weiteres Gefälle notwendig

Beispiel: max. 10 m Rohrleitung mit
max. 2 x 90° Rohrbogen und
min. $\phi 160$

min. Exhaust: 500 m³/h per blower
max. static pressure: 300 Pa
additional resistance requires
a booster fan

Example: max. 10 m pipe
max. 2 x 90°-pipe bend
min. $\phi 160$ mm

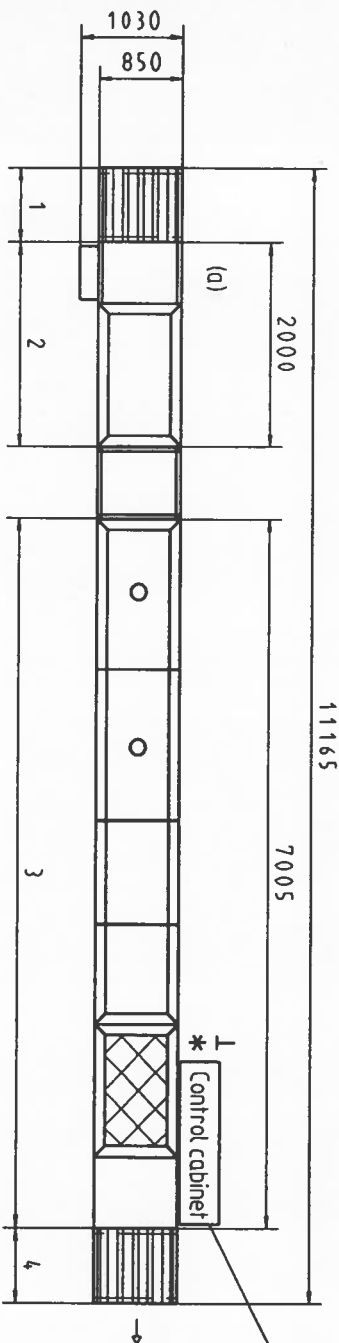

Zentrale Unterverteilung
und Schaltschrank mit SPS
max. Länge zwischen
SPS und PC: 10 m
Central distribution
and control cabinet with PLC
max. length between
PLC and PC: 10 m

	Maschine/machine	Typ/type	Elektr. Anschluß/ elec. connection
1	Igelstapler Spike stacker	ISE/5-70 S	230 V, 0,15 kW
2	Lackgießmaschine Curtain coater	LGM/200-45	230 V, 1,5 kW
3	Trockner Dryer	TRNF/700-45	400 V, 20 kW
4	Igelstapler Spike stacker	ISA/5-70 S	230 V, 0,15 kW

1 Druckluft: 6 bar
Pressed air: 6 bar

* Anschluß:
400 V, 50 Hz
22 kW

3P, N, PE



Bediensseite rechts
Operating side right

(b)

technische Änderungen vorbehalten

M A S S		Wilhelm-Lorenz-Str. 13-15 59550 Geseke Tel. (02942) 9702-0 Fax: (02942) 9702-30			
Maschinenbau GmbH					
d	05.08.1998	06.08.98	ne		
a	26.03.98		ne		
Zust. / Änderung	Datum	Name			